



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкара

(наименование органа государственного надзора)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21\_ogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного надзора

о проведении

внеплановой, выездной

проверки

(плановой/внеплановой, выездной)

от «20» апреля 2018 г. № 212

1. Провести проверку объекта защиты: Оздоровительный комплекс, РК, г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4, отнесённого к значительной категории риска

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

3. Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

4. Место нахождения:

Юридический адрес: г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4

Фактического осуществления деятельности: г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

5. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Старший инспектор Рязанцев Юрий Сергеевич, Старший инспектор Иевлев Александр Владимирович, Инспектор Сиротюк Игорь Юрьевич, Инспектор Морохин Дмитрий Васильевич, начальник отделения Константинов Павел Евгеньевич, инспектор Руденко Юлия Керимовна, старший инспектор Уланов Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

6. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Старшего инженера сектора исследовательских и испытательных работ Герасимова Сергея Николаевича, начальника сектора исследовательских и испытательных работ Семичастнова Дмитрия Леонидовича, инженера исследовательских и испытательных работ Лоцманенко Кирилла Вячеславовича, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Коми; свидетельство об аккредитации № 11-АК.ПБ.СВ.00001 от 29.07.2011 года выданное управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. Настоящая проверка проводится в рамках:

Федерального государственного пожарного надзора (10001495160);

Вход № 383  
«14» 05 2018 г.  
МАУ «СШ «Северная Олимпия»



8. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

Исполнения Распоряжения ВрИО начальника ОНДПР г.Сыктывкара УНДпР ГУ МЧС России РК № 3 от 12.04.2018, изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 28.03.2018 № ДМ-П4-1776

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проведение проверки соблюдения установленных требований пожарной безопасности

9. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

**- соблюдение обязательных требований** и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

- выполнение предписаний органов государственного надзора;

- проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

10. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить: «24» апреля 2018 г.



проверку окончить не позднее: «24» мая 2018 г.

11. Правовые основания проведения проверки: п. 17) ч. 4 ст. 1, п. 3) ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; п.4, ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

12. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

13. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов (24.04.2018 - 24.05.2018);

- обследование объекта защиты (визуальный осмотр) (24.04.2018 - 24.05.2018);

(указываются все мероприятия по контролю, которые будут осуществляться в ходе проверки, с указанием конкретных сроков их проведения)

14. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228);

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

15. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки (документы предоставляются для обозрения):

- организационно – распорядительные документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере;

- исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт, установленных систем автоматической противопожарной защиты;

- годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты.

- акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожаротушения и сигнализации, установки систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

- журнал(ы) учета обслуживания систем автоматической противопожарной защиты;

- журнал(ы) учета технического обслуживания первичных средств пожаротушения;

- приказ о назначении лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;

- документ(ы) подтверждающие прохождение обучения мерам пожарной безопасности сотрудниками организациями;



Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

Иржов М.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Рязанцев Юрий Сергеевич, Старший инспектор, телефон: 213259

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заверенную печатью копию распоряжения о проведении проверки получил, с распоряжением ознакомлен:

(время, дата, подпись, ФИО должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица)

Копия







Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкара**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21\_ogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г. Сыктывкар

(место составления акта)

«11» мая 2018 года.

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного надзора**

№ 212

Объекта защиты: «Крытый каток с искусственным льдом», г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты).

На основании: Распоряжения №212 от «20» апреля 2018 г. Иржов М.В. Заместитель начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Коми

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«  »    201   г. с    час    мин. до    час    мин.

Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Шабанов А. Ю., 26.04.2018, 12 час. 30 ми.н

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Старший инспектор Рязанцев Юрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор, Шабанов Артем Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Из помещения без естественного проветривания при пожаре (помещения № 12 - "Каток", согласно паспорта БТИ), площадью более 50 м2 с временным пребыванием людей, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;	ч. 1 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", абз. 2 п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.2013 (абз. 2 п.п. и) п. 7.2 СП 7.13130.2009;	МАУ "СШ "Северная Олимпия"
2.	Помещение №12 «Каток» (согласно паспорта БТИ), в здании общественного назначения, не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации;	ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А.4, п. 9 Таблицы А.1 Приложения А СП 5.13130.2009;	МАУ "СШ "Северная Олимпия"
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов ведущих из помещения №12 «Каток» в помещение №24 "Вестибюль" не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри, без ключа.	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ;	МАУ "СШ "Северная Олимпия"


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

- нарушений не выявлено:



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

- Предписание №212/1/1 от 11.05.2018;
- Акт проведения тренировки по эвакуации;
- Акт проведения профилактической работы;
- Фототаблица составленная по результатам проверки от 11.05.2018;

(указываются все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Ю.С.

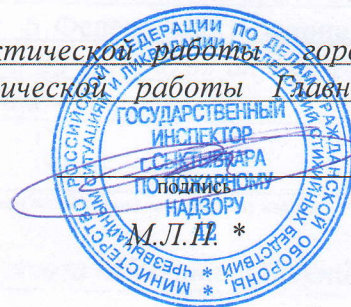

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор, Шабанов Артем Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» мая 2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: [gurk@gukomi.ru](mailto:gurk@gukomi.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: [21\\_ogpn@mail.ru](mailto:21_ogpn@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 212/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарному надзору от «20» апреля 2018 года №212, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 30 мин. «26» апреля 2018 года по 11 ч. 00 мин. «11» мая 2018 года проведена проверка, которую провёл:

*Старший инспектор Рязанцев Юрий Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: *Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»*

По адресу(ам): *г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*Директор, Шабанов Артем Юрьевич*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Из помещения без естественного проветривания при пожаре (помещения № 12 - "Каток", согласно паспорта БТИ), площадью более 50 м2 с временным пребыванием людей, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;	ч. 1 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", абз. 2 п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.2013 (абз. 2 п.п. и) п. 7.2 СП 7.13130.2009;	01.06.2019	



2.	Помещение №12 «Каток» (согласно паспорта БТИ), в здании общественного назначения, не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации;	ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А.4, п. 9 Таблицы А.1 Приложения А СП 5.13.130.2009;	01.06.2019	
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов ведущих из помещения №12 «Каток» в помещение №24 "Вестибюль" не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри, без ключа.	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ;	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор Рязанцев Юрий Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«11» мая 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

*Директор, Шабанов А. Ю.*

(должность, фамилия, инициалы)

«11» мая 2018 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



124  
не для  
адаптации

Фототаблица к проверке, проведенной в отношении МАУ «СШ «Северная «Олимпия» по адресу: г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4

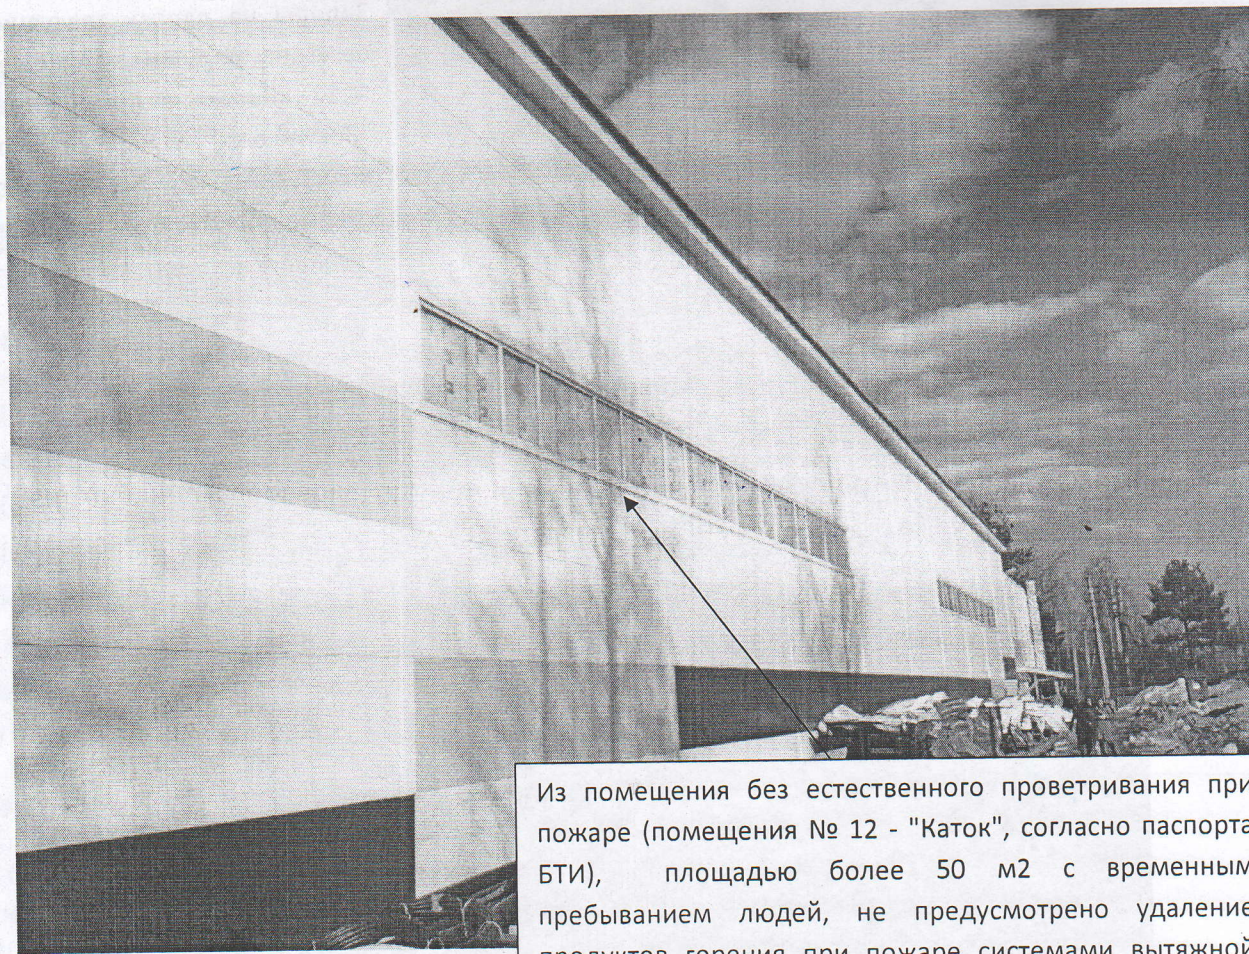

Из помещения без естественного проветривания при пожаре (помещения № 12 - "Каток", согласно паспорта БТИ), площадью более 50 м2 с временным пребыванием людей, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;







Запоры на дверях эвакуационных выходов ведущих из помещения №12 «Каток» в помещение №24 "Вестибюль" не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри, без ключа.

Фототаблицу составил:

Государственный инспектор г. Сыктывкара  
по пожарному надзору  
11.05.2018

Ю. С. Рязанцев



**ПРОТОКОЛ № 82**  
**об административном правонарушении**

«11» мая 2018г.

МО ГО «Сыктывкар»

место составления: город, район

Я, Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Юрий Сергеевич.

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что: юридическое лицо

- |  |  |
|--|--|
| 1. Наименование юридического лица                                  | <u>Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»</u>                      |
| 2. Юридический адрес   | <u>г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4</u>   |
| 3. Фактический адрес   | <u>г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4</u>   |
| 4. ОГРН  | <u>1021100507251</u>   |
| 5. ИНН   | <u>1101485593</u>  |
| 6. Иные сведения   | <u>Выписка из ЕГРЮЛ от 11.05.2018г.</u>  |
| 7. Законный представитель юридического лица                        | <u>Шабанов Артем Юрьевич, чьи полномочия установлены на основании выписки из ЕГРЮЛ от 11.05.2018</u> |
| 8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда | <u>нет</u>   |

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии):

	<u>1. Свидетель (потерпевший)</u>		<u>2. Свидетель (потерпевший)</u>
Ф.И.О.:	<u>Иван</u>	Ф.И.О.:	<u>Иван</u>
Адрес:	<u>-</u>	Адрес:	<u>-</u>
Иное:	<u>-</u>	Иное:	<u>-</u>

(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства, иные контактные данные)

«11» мая 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4  
(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

нарушило требования пожарной безопасности, за что предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 38 Федерального Закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности», с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(указывается нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за нарушение требований)

**что выразилось в следующем (событие правонарушения):**

- Из помещения без естественного проветривания при пожаре (помещения № 12 - «Каток», согласно паспорта БТИ), площадью более 50 м2 с временным пребыванием людей, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, чем нарушены требования ч. 1 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», абз. 2 п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.2013 (абз. 2 п.п. и) п. 7.2 СП 7.13130.2009;

- Помещение №12 «Каток» (согласно паспорта БТИ), в здании общественного назначения, не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации, чем нарушены требования ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4, п. 9 Таблицы А.1 Приложения А СП 5.13130.2009;

- Запоры на дверях эвакуационных выходов ведущих из помещения №12 «Каток» в помещение №24 «Вестибюль» не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри, без ключа, чем



нарушены требования п. 35 Правила противопожарного режима в РФ;

**Субъективная сторона (наличие вины):**

Обязанность соблюдения требований пожарной безопасности предусмотрена: абзацем 9 статьи 37 Федерального Закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» во взаимосвязи со статьями 53, 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации; пунктом 1 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

За установленные нарушения требований (выразившиеся в форме бездействия) пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях во взаимосвязи со статьёй 38 Федерального Закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности».

О том, что производство по делу ведётся на русском языке уведомлен(-а), русским языком владею.

v

(подпись законного представителя лица, в отношении которого возбуждено дело)

С протоколом ознакомлен и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведётся производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

v

(подпись законного представителя лица, в отношении которого возбуждено дело)

Объяснения законного представителя лица, в отношении которого возбуждено административное дело:

*Владимир Александрович Мерзлов*

v

(подпись законного представителя лица, в отношении которого возбуждено дело)







АКТ

проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации

МЧУ см северная Школа

(место проведения проверки)

«26» 04 20 18

Комиссия в составе:

Ст. инструктор Руанцев Ю.  
Директор: Шабанов А.Ю.

составила настоящий акт о результатах проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайных ситуации из здания:

расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Ринт-бизнес-центр

Характеристика здания:

- степень огнестойкости II ; - этажность 2 ;
- количество эвакуационных выходов 4 ;
- тип системы оповещения людей о пожаре 3-го типа ;
- количество человек, подлежащих эвакуации 78 ;

Время:

- начала тренировки (подачи вводной о возникновении пожара) 12:50:00
- срабатывания системы пожарной сигнализации и оповещения 12:50:00
- начала эвакуации из здания 12:50:30
- завершения эвакуации из здания 12:53:40
- окончания сбора информации о количестве эвакуируемых людей 15:54:10

Результаты эвакуации:

- фактическое время эвакуации людей из здания 3:10 (мин);
- результат работы системы АПС и оповещения сработала ;
- количество эвакуированных человек 78 ;
- количество используемых эвакуационных выходов из здания 3 ;
- количество постов безопасности у выходов 4 ;
- наличие списков эвакуируемых у персонала учреждения имеется ;
- соотношение списочной численности к фактически эвакуировавшимся в ходе тренировки соответствующим ;

Замечания и предложения комиссии:

нет

Итоговая оценка: удовлетворительно/неудовлетворительно.

(нужное подчеркнуть)

Члены комиссии:

	1 Ю.С. Руанцев
	1 А.Ю. Шабанов